



Sak nr 4/2020

Møtedato: 11.2.20

Møtestad: Slidre

Saksbehandlar: Harald Ranum


## Søknad om å føre fram straum ved Flisøyne

Fjellstyret har fått sendt søknad om å føre fram straum til uttale:

*Statskog har mottatt søknad om grave ned ny kabel med strøm fram til hytter og støler ved Storfjorden sør for Nøsen. Se vedlagte søknad og kart. Jf Fjellevens § 12 sendes saken over til uttalelse hos fjellstyret.*

*Statskog er skeptisk til at en skal ta i bruk enda et område når en ser at det allerede går 2 ledninger i grunn i området. Statskog mener at enten får de benytte eksisterende ledninger/grøft ellers må de følge veitraseen rundt. Statskog ønsker ikke flere ledninger i grunn i det aktuelle området.*

Trasé for kabelgrøft er går fram av skisse:

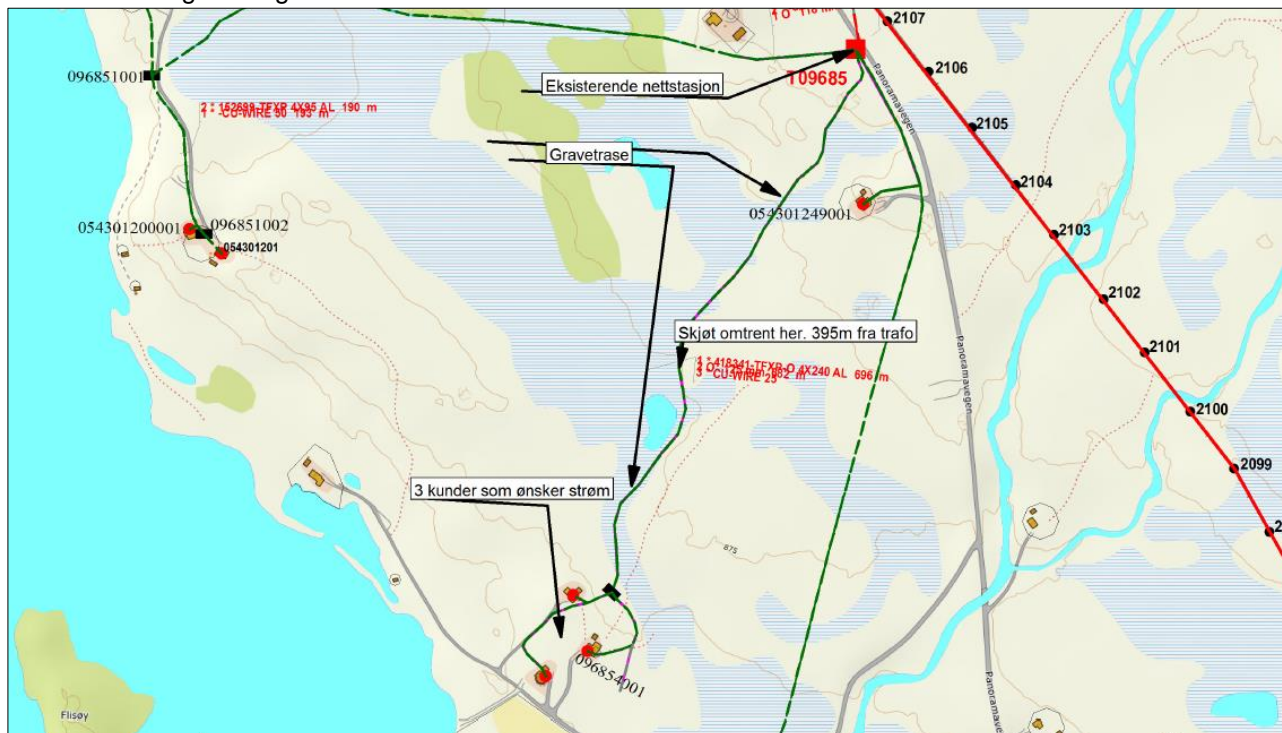

Statskog skriv at det ein ikkje ynskjer ny leidning, men at Valdres energi (VE) må følgje eksisterande leidningsnett. VE opplyser at maksimalt avstand på lågspent er 1000 meter. Det er derfor ikkje mulig å bruke eksisterande leidningsnett for lågspent. Alternativet er i praksis å nekte festerane å få straum. Det er ikkje aktuelt å nekte straum og for framtida må Statskog stille som krav at Valdres energi planlegg områda meir samla.

## Framlegg til uttale:

Fjellstyret tilrår at Valdres energi får lov til å føre fram straum slik det er søkt om. For framtida må ein stille krav om framføring av straum blir planlagt slik at andre kan kople seg på nettet seinare utan å måtte etablere ny straumkabel.

## Uttale:

Fjellstyret tilrår at Valdres energi får lov til å føre fram straum slik det er søkt om. For framtida må ein stille krav om framføring av straum blir planlagt slik at andre kan kople seg på nettet seinare utan å måtte etablere ny straumkabel.

Vedtaket er samrøystes.

Tilråding frå fjellstyret er ikkje enkeltvedtak jf. forvatningsloven og det er derfor ikkje klagerett over vedtaket.

Vestre Slidre fjellstyre den 12.2.20

Harald Ranum  
sekretær

Utskrift: Statskog